


Manual stolparmatur

Alefors, Ark Medi, Ark Maxi, Arnäs I, Arnäs II, Domsand, Nordby, Ringby, Skogslyckan, Pole Top, Stall, Tellus

WESTAL®

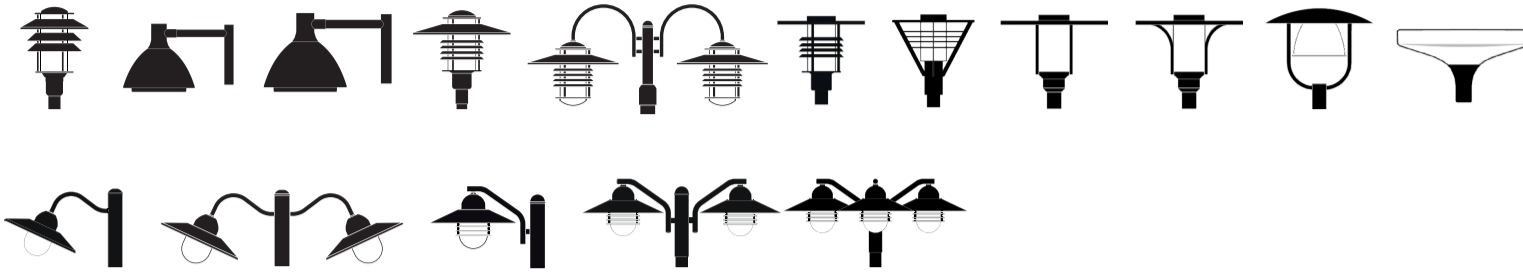

För att uppnå IP-klassning skall tätning(ar) i bakstycke monteras vid införing av kabel. Vid kabelinföringen skall håltagningen i tätningen vara minsta möjliga för att omsluta kabel runt dess omkrets. Ett snitt med exempelvis kniv i tätningen kan orsaka att kabelinföringen ej sluter tätt.


Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.



Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på www.westal.se

Ytterhölje flexrör / kabel Ø: 5-12 mm.

Ledararea: 0,5-2,5mm²
Skallängd ledare: 5-15mm

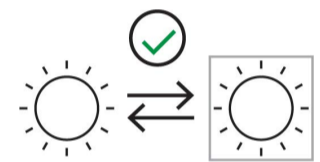

Utbytbar ljuskälla av slutanvändare.

