


Manual stolparmatur

Alefors, Ark Medi, Ark Maxi, Ark Medi II, Ark Maxi II, Arnäs I, Arnäs II,
Domsand, Nordby, Ringby, Skogslyckan, Pole Top, Stall, Tellus

WESTAL®



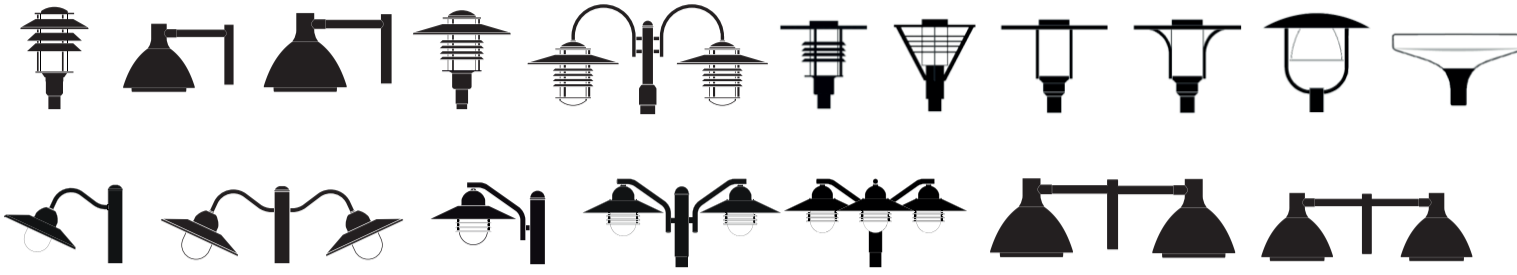


För att uppnå IP-klassning skall tätning(ar) i bakstycke monteras vid införing av kabel. Vid kabelinföringen skall håltagningen i tätningen vara minsta möjliga för att omsluta kabel runt dess omkrets. Ett snitt med exempelvis kniv i tätningen kan orsaka att kabelinföringen ej sluter tätt.

Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.

Ytterhölje flexrör / kabel \varnothing : 5-12 mm.

Ledararea: 0,5-2,5mm²
Skallängd ledare: 5-15mm

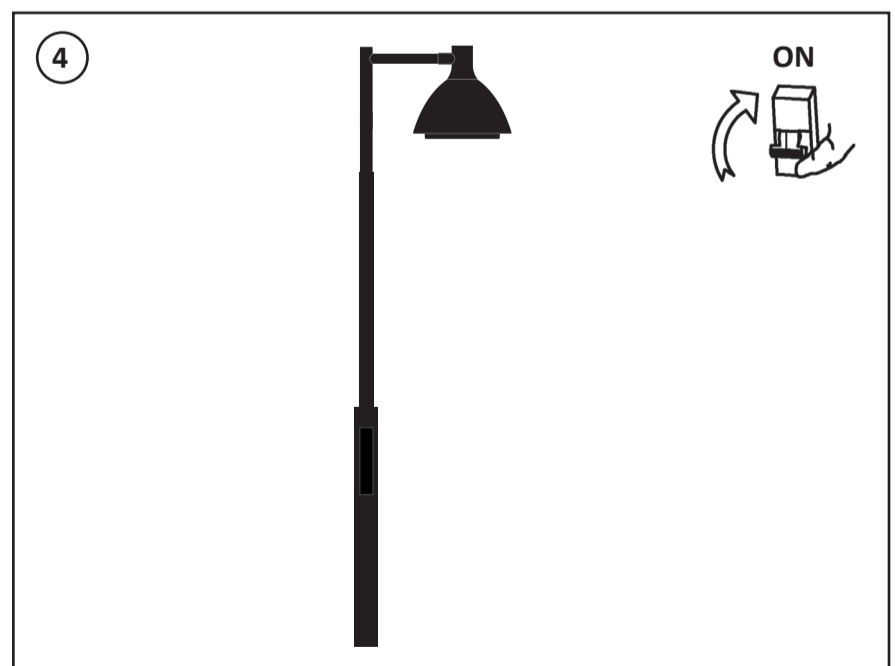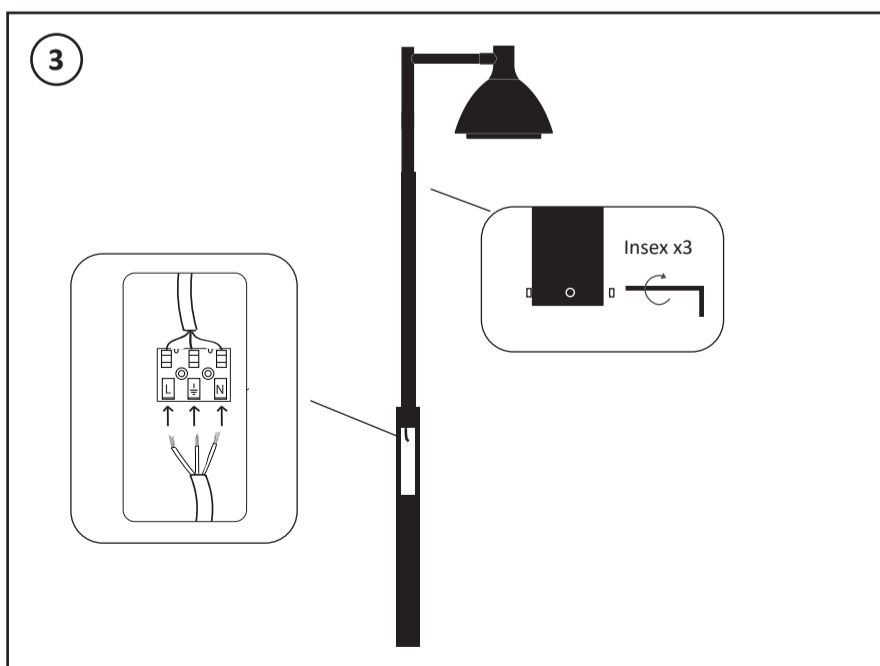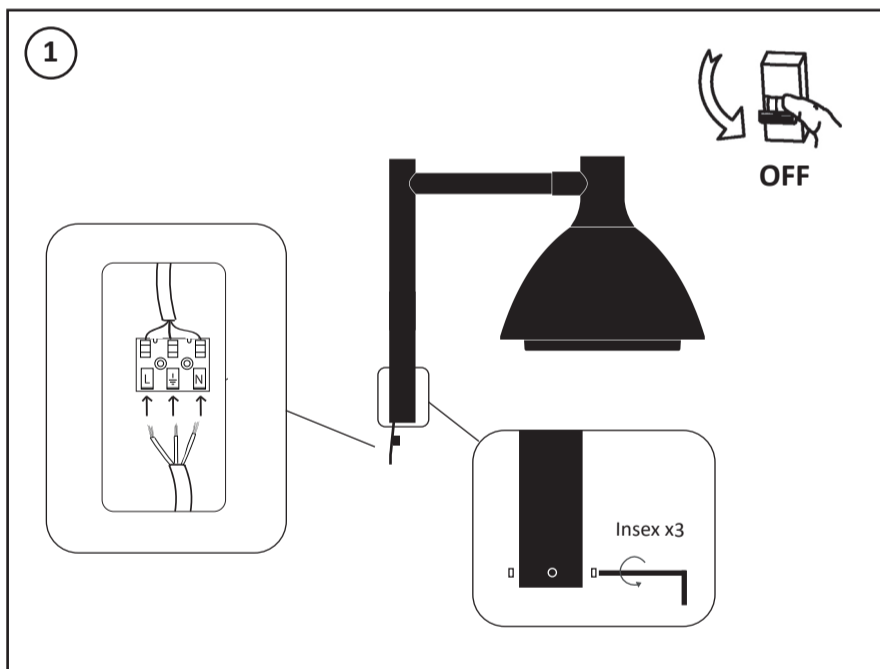

Manual

Allpark



För att uppnå IP-klassning skall tätning(ar) i bakstycke monteras vid införing av kabel. Vid kabelinföringen skall håltagningen i tätningen vara minsta möjliga för att omsluta kabel runt dess omkrets. Ett snitt med exempelvis kniv i tätningen kan orsaka att kabelinföringen ej sluter tätt.

Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.

Ytterhölje flexrör / kabel \varnothing : 5-12 mm.

Ledararea: 0,5-2,5mm²
Skallängd ledare: 5-15mm

