


Manual stolparmatur

Alefors, Ark Medi, Ark Maxi, Arnäs I, Arnäs II, Domsand, Nordby, Ringby, Skogslyckan, Pole Top, Stall, Tellus

WESTAL®

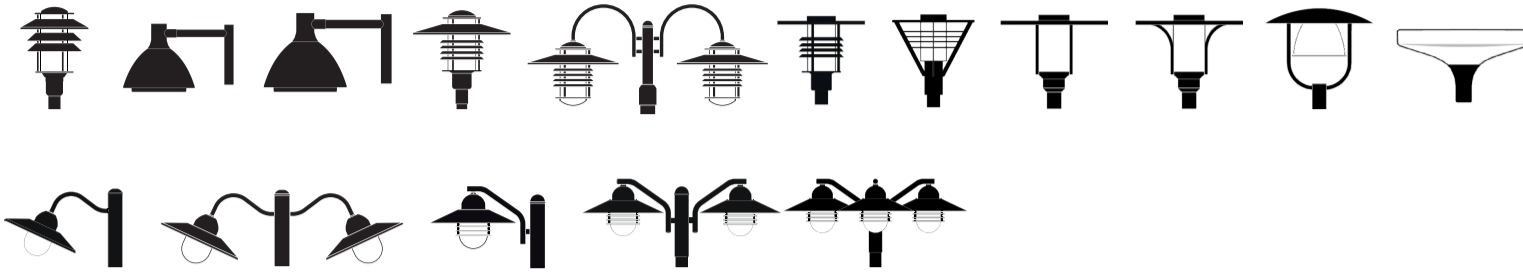


För att uppnå IP-klassning skall tätning(ar) i bakstycke monteras vid införing av kabel. Vid kabelinföringen skall håltagningen i tätningen vara minsta möjliga för att omsluta kabel runt dess omkrets. Ett snitt med exempelvis kniv i tätningen kan orsaka att kabelinföringen ej sluter tätt.


Fel eller skador orsakade av felaktig installation kan påverka produktgarantin.

Ytterhölje flexrör / kabel \varnothing : 5-12 mm.

Ledararea: 0,5-2,5mm²
Skallängd ledare: 5-15mm



Utbytbar LED ljuskälla av en fackman.



Utbytbart drivdon av en fackman.



Läs mer om underhåll genom att skanna koden eller gå in på www.westal.se

